

PROJEKT: SZEDRESKERTI FŰTŐMŰ
REKONSTRUKCIÓ II. ÜTEM
ELEKTROMOS KIVITELI TERV

ÉPÍTETŐ: SZÉPHŐ ZRT.

ÉPÍTÉS HELYE: SZÉKESFEHÉRVÁR

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
**"KH" JELŰ ELOSZTÓ BŐVÍTÉS
KAPCSOLÁSI RAJZA**

DÁTUM: 2018.02.15.


TERVEZŐ: Kánai Gábor
V-T 13-14329

RAJZ SZÁM:

MÉRETARÁNY: M= -

TERVEZŐ:

V-07/II

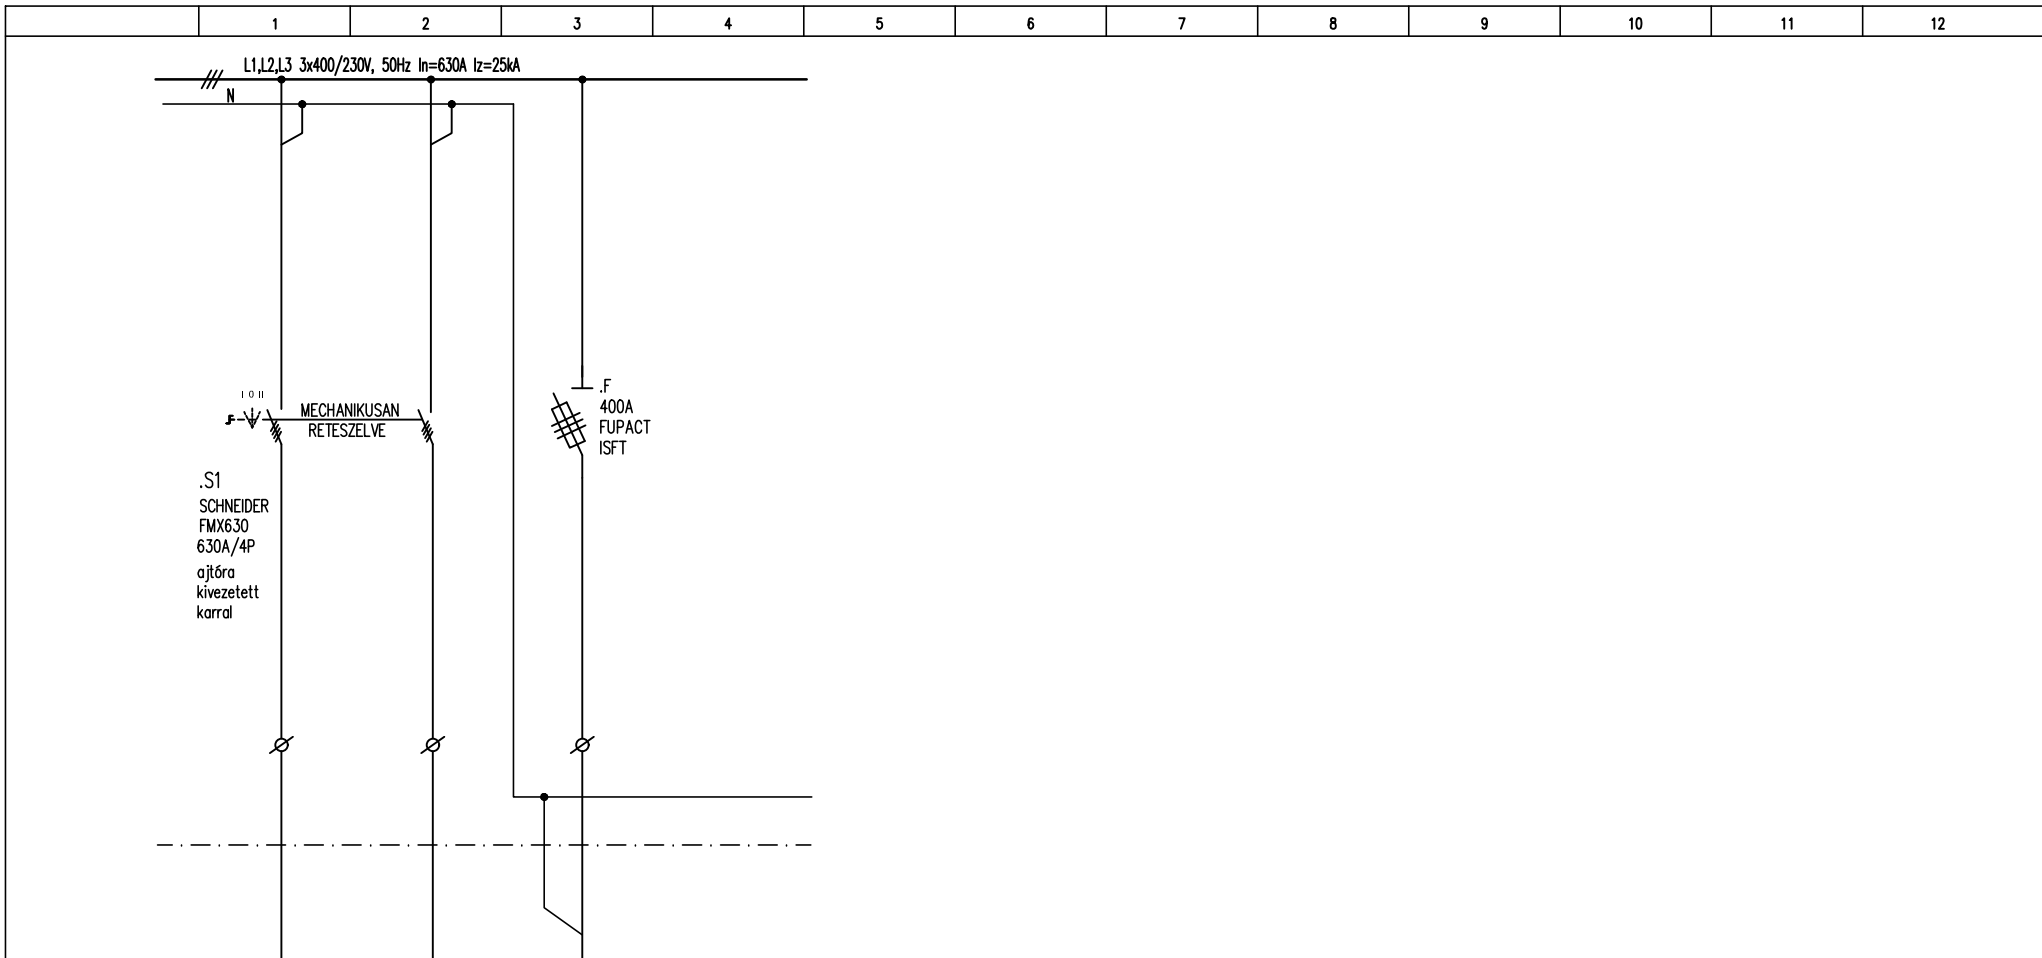

2/1 OLDAL

FESZÜLTSG: 400/230V, 50Hz 3F+N+PE
 ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS TN-S

ÁRAMKÖRI SZÁM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS ABC TARFÓ FELÖL	BETÁPLÁLÁS ABC TARFÓ FELÖL	"FM" ELOSZTÓ BETÁPLÁLÁSA									
TELJESÍTMÉNY [kW]	280	280	280									
TERHELŐ ÁRAM [A]	3X320	3X320	3X320									
VEZETÉK TÍPUS	2//NAYY	2//NAYY	2//NAYY									
VEZETÉK KER. [mm ²]	4X240	4X240	4X240									

Projekt: SZIVATTYÚBLOKK BŐVÍTÉS Székesfehérvár, Bakony Utcai Fűtőmű	Megnevezés: "AF" JELŰ ELOSZTÓ KAPCSOLÁSI RAJZA	Tervező: KÁNAI GÁBOR V-T 13-14329	Rajzszám: V-07/II	Terv fajta: KT
				Kelt: 2018.02.15.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



11

12

ELOSZTÓ TÍPUSA:
Schneider Electric Prisma P Plus
Mérete: 600x2200x400mm
Védettsége: IP31

Az elosztót plombálható
kivitelben kell elkészíteni

Az elosztó pontos kialakítása az
EON MGT szerint a későbbiekben
kerül meghatározásra.
Az elosztó gyártását csak EON
által jóváhagyott terv alapján
lehet elkezdni.

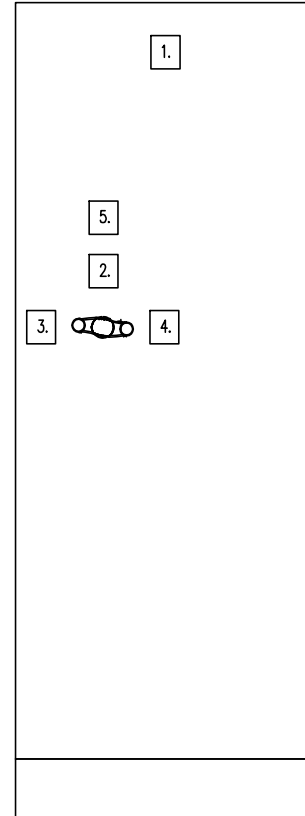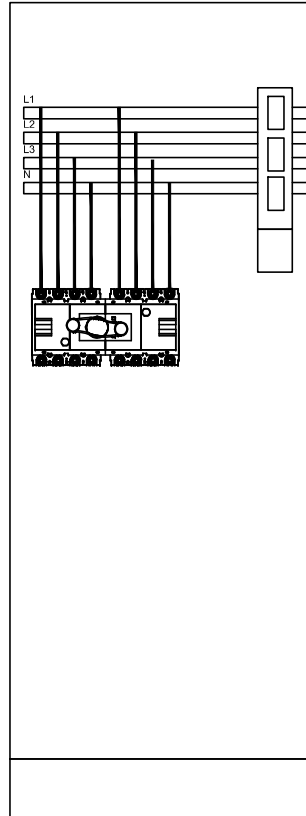

- | | |
|----|--|
| 1. | "AF" JELŰ ÁRAMSZOLGÁLTATÓI FOGADÓ
ELOSZTÓBERENDEZÉS |
| 2. | KI |
| 3. | BETÁPLÁLÁS ABC TR.-TŐL |
| 4. | BETÁPLÁLÁS VIDÁMPARK TR.-TŐL |
| 5. | HÁLÓZAT VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ |

2/2 OLDAL

Projekt:

SZIVATTYÚBLOKK BŐVÍTÉS
Székesfehérvár, Bakony Utcai Fűtőmű

Megnevezés:

"AF" JELŰ ELOSZTÓ
ELRENDEZÉSI RAJZA

Tervező: KÁNAI GÁBOR
V-T 13-14329

Rajzszám:

V-07/II

Terv fajta:

KT

Kelt: 2018.02.15.