


Hrsz: 4423

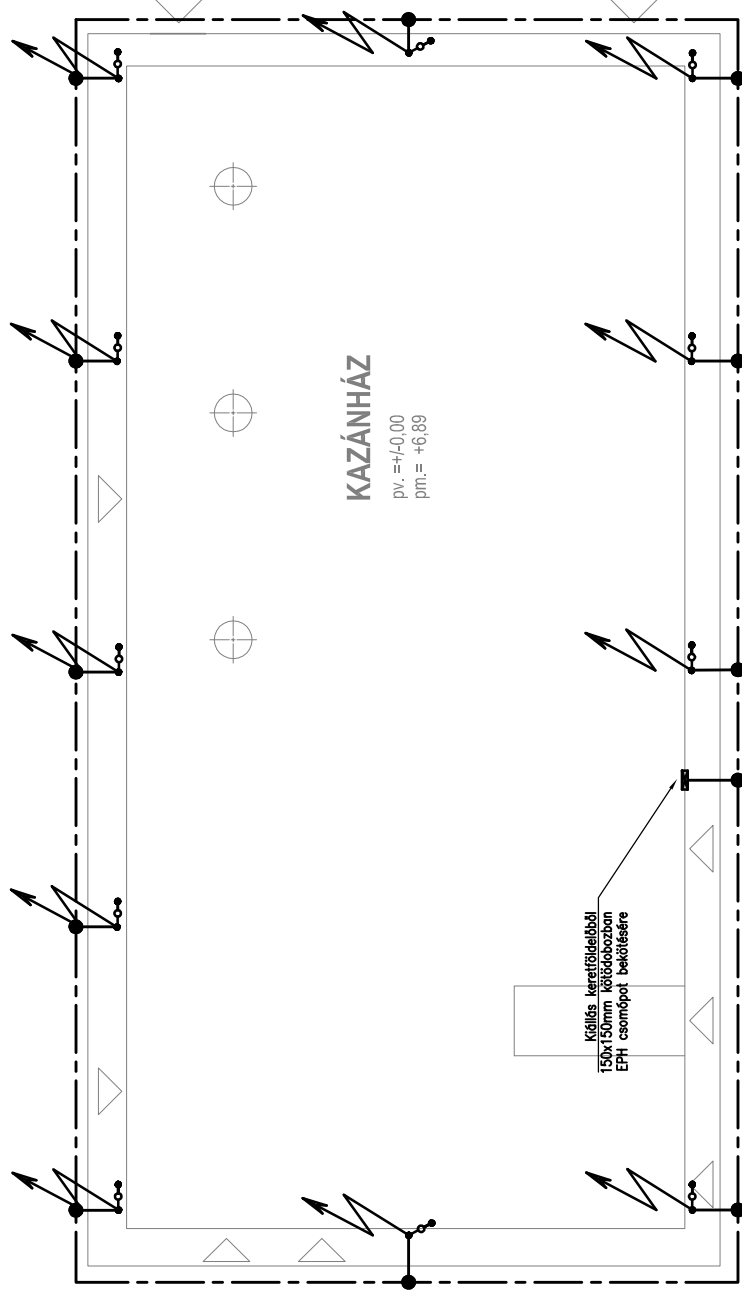

JELMAGYARAZAT

- ϕ 10mm horganyzott köröcséi földelő vezeték, földdrótkba fektetve talajszint alatt -0,8m-en
- ϕ 10mm horganyzott köröcséi levezető homlokzatra bilincsekkel rögzítve
- Dupla szottfócsavatos bilincses összekötés villámvédelmi vezeték között
- Bontható mérési pont kialakítása villámvédelmi levezetőn, talajszint felett 1,5m-en

A levezető villámvédelmi felsőzet az MSZ EN 62305 szabvány szerinti közzétételmező: LPS I, LPI I.

Hrsz: 4395/6

PROJEKT: SZEDRESKERTI FŰTŐMŰ
REKONSTRUKCIÓ II. ÜTEM
ELEKTROMOS KIVETELI TERV

ÉPÍTETTŐ: SZÉPHŐ ZRT.
#CIM

ÉPÍTÉS HELYE: SZÉKESFEHÉRVÁR, SZEDRESKERT
hrs.:4395/6

RAIZ MEGNEVEZÉSE:
**ÉPÜLET VILLÁMVÉDELMI FÖLDELŐ
RENDSZERE**

DÁTUM: 2017.12.15.	TERVEZŐ: Kánai Gábor V-T13-14329	RAIZ SZÁM:
MÉRTERÁNY: M=-	TERVEZŐ:	V-09/II